

А





Б



В

Рисунок 3. Стеллажи для для хранения пожарных рукавов: а) стеллаж для хранения пожарных рукавов передвижной «Балтика», б) стеллаж для хранения пожарных рукавов стационарный (тип 1) «Балтика», в) стеллаж для хранения пожарных рукавов стационарный (тип 2) «Балтика».

4.3 Транспортировка и хранение

4.3.1 Температурный диапазон эксплуатации стеллажей -30 ºС до +45 ºС при относительной влажности до 95 %.

4.3.2 Стеллаж разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.3.3 Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

4.3.4 Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 ºС до +50 ºС.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения оборудования 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

5.3 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

6. Свидетельство о приемке

Оборудование тип _____ соответствует требованиям конструкторской документации, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____ Штамп ОТК_____

ОТК

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Пожарная Компания» ИНН 7810454742 Санкт - Петербург

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург, 187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ

Паспорт

Оборудование для хранения пожарного инвентаря

1. Общие сведения

1.1 Оборудование для хранения пожарного инвентаря (далее – оборудование) предназначено для хранения следующего пожарного инвентаря: рукава пожарные, пожарная колонка КПА и др.

1.2 Оборудование устанавливается на производственных предприятиях, в организациях, строительных площадках, на территории частного домовладения и в других местах, в целях соблюдения техники безопасности. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.

1.3 Оборудование обеспечивает надежную защиту пожарного инвентаря от механических повреждений и факторов окружающей среды (солнечных лучей, воздействия температурного режима и других внешних воздействий).

1.4 Оборудование поставляется в собранном виде, в упаковке.

2. Шкафы для хранения пожарного инвентаря

2.1 Технические характеристики

2.1.1 Шкафы для хранения пожарного инвентаря изготавливаются в следующих модификациях (рис. 1): а) шкаф для хранения пожарных рукавов, б) шкаф для пожарной колонки КПА.

2.1.2 Габаритные размеры и технические характеристики шкафов отражены в таблице 1.

2.1.3 Шкаф представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, изготовленную из листового металла толщиной 0,8-1,0 мм. К корпусу шкафа приварена подставка, сваренная из металлического профиля. К корпусу шкафа прикреплены двери на петлях.

Таблица 1

Наименование	Характеристика			
	Габаритные размеры (Д×В×Г), мм, не более	Тип хранения инвентаря	Вес, не более, кг	Окраска (каталог RAL)
Шкаф для хранения пожарных рукавов	1600x600x400[1]	Закрытый	40[2]	Красный 3000
Шкаф для пожарной колонки КПА	1000x1900x600[1]	Закрытый	66[3]	Красный 3000

1. Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±10,0 мм; ширина ±10,0 мм; глубина ±10,0 мм;
2. Вес указан для изделий из металла толщиной 1,0 мм;
3. Вес указан для изделий из металла толщиной 0,8 мм;
4. Возможно изготовление шкафов по индивидуальным размерам Заказчика;
5. Возможна окраска шкафов в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика;
6. Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Распакуйте шкаф.

2.2.2 Проведите внешний осмотр каждого конструктивного элемента шкафа. Наружная поверхность элементов не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно.

2.2.3 Выполните сборку шкафа для пожарной колонки КПА. Для этого нужно закрепить козырек, вложенный в корпус шкафа, с помощью крепежа, входящего в комплект поставки.

2.3 Транспортировка и хранение

2.3.1 Температурный диапазон эксплуатации шкафов -30 ºС до +45 ºС при относительной влажности до 95 %.

2.3.2 Шкаф разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

2.3.3 Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

2.3.4 Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 ºС до +50 ºС.

3. Подставка для 3 пожарных рукавов

3.1 Технические характеристики

3.1.1 Подставка предназначена для размещения, компактного хранения и оперативного развёртывания трёх скаток напорных пожарных рукавов диаметром 50 и 65 мм.

3.1.2 Технические характеристики представлены в таблице 2.

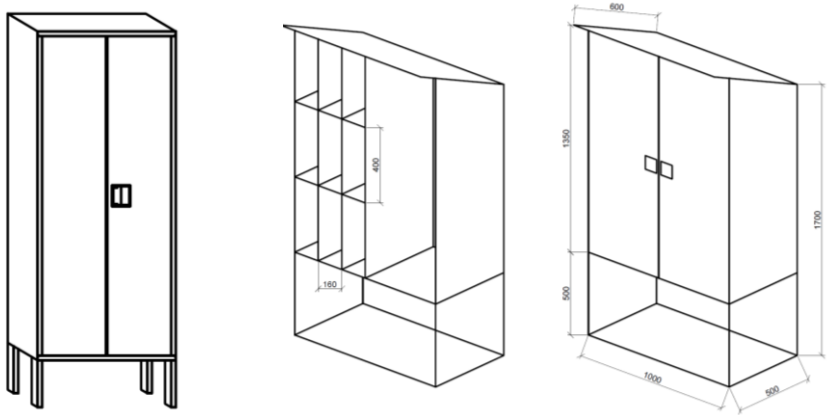

А **Б**

Рисунок 1. Шкафы для хранения
пожарного инвентаря: а) шкаф для хранения пожарных рукавов, б) шкаф для пожарной колонки КПА

Таблица 2

Наименование	Характеристика			
	Габаритные размеры (Д×В×Г), мм, не более	**Тип хранения инвентаря**	**Вес, не более, кг**	**Окраска (каталог RAL)**
Подставка для 3 пожарных рукавов	345х335х345[1]	открытый	5,2[2]	Красный 3000
1. Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±10,0 мм; ширина ±10,0 мм; глубина ±10,0 мм; 2. Вес указан для изделий из металла толщиной 1,0 мм; 3. Возможно изготовление подставки по индивидуальным размерам Заказчика; 4. Возможна окраска подставки в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика; 5. Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.				

3.1.3 Подставка может размещаться как на полу, так и монтироваться на стену. Устанавливается в местах размещения первичных средств пожаротушения (пожарных щитов, постов). Габаритные размеры и монтажные отверстия отражены на рисунке 2.

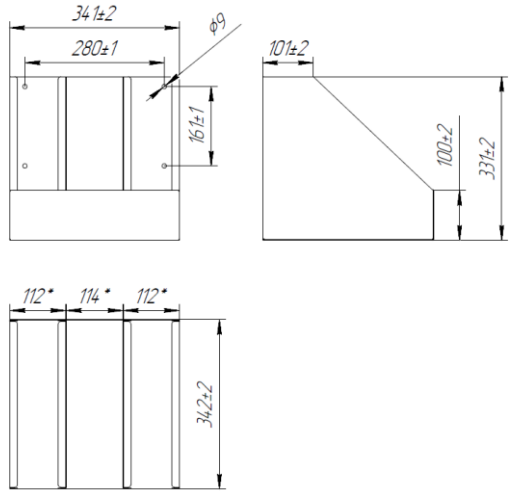

Рисунок 2. Подставка для 3 пожарных рукавов

3.2 Подготовка к эксплуатации

3.2.1 Распакуйте подставку.

3.2.2 Проведите внешний осмотр каждого конструктивного элемента подставки. Наружная поверхность элементов не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно.

3.2.3 Используйте необходимый крепеж (не идет в комплекте поставки) для крепления подставки.

3.3 Требования безопасности и правила эксплуатации

3.3.1 При установке подставки должен обеспечиваться свободный доступ к рукавам и их беспрепятственное снятие и использование.

3.3.2 Запрещается использовать подставку не по назначению, превышать допустимую нагрузку и подвергать конструкцию механическим деформациям.

3.3.3 Периодически необходимо осматривать подставку на предмет коррозии, а также точки ее крепления к стене при данном виде установки.

3.4 Транспортировка и хранение

3.4.1 Температурный диапазон эксплуатации подставки -30 ºС до +45 ºС при относительной влажности до 95 %.

3.4.2 Подставку разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

3.4.3 Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

3.4.4 Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 ºС до +50 ºС.

4. Стеллажи для хранения пожарных рукавов

4.1 Технические характеристики

4.1.1 Стеллажи для хранения пожарных рукавов изготавливаются в следующих модификациях (рис. 3): а) стеллаж для хранения пожарных рукавов передвижной «Балтика», б) стеллаж для хранения пожарных рукавов стационарный (тип 1) «Балтика», в) стеллаж для хранения пожарных рукавов стационарный (тип 2) «Балтика».

4.1.2 Габаритные размеры и технические характеристики стеллажей отражены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Характеристика			
	Габаритные размеры (Д×В×Г), мм, не более	**Тип хранения инвентаря**	**Вес, не более, кг**	**Окраска (каталог RAL)**
стеллаж для хранения пожарных рукавов передвижной «Балтика»	1310х1600х510	открытый	50	Серый 7035
стеллаж для хранения пожарных рукавов стационарный (тип 1) «Балтика»	2010х2010х510	открытый	85	Серый 7035
стеллаж для хранения пожарных рукавов стационарный (тип 2) «Балтика».	2010х2810х510	открытый	115	Серый 7035
1. Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±10,0 мм; ширина ±10,0 мм; глубина ±10,0 мм; 2. Возможно изготовление стеллажей по индивидуальным размерам Заказчика; 3. Возможна окраска стеллажей в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика; 4. Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.				

4.1.3 Стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, рама которой изготовлена из металлического профиля. К металлической раме с помощью болтовых соединений прикреплены полки из листового металла толщиной 1,5-2,0 мм. К раме стеллажа для хранения пожарных рукавов передвижного «Балтика» прикреплены ролики для свободного перемещения по напольному покрытию. Конструкция стеллажей окрашена полиэфирной порошковой краской серого цвета RAL 7035

4.2 Подготовка к эксплуатации

4.2.1 Распакуйте стеллаж. Стеллаж для хранения пожарных рукавов передвижной «Балтика» поставляется в собранном виде, стеллажи стационарные поставляются в разобранном виде.

4.2.2 Проведите внешний осмотр каждого конструктивного элемента стеллажа. Наружная поверхность элементов не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно.

4.2.3 Выполните сборку стеллажа (для стационарного исполнения). Для этого нужно прикрепить полки и нижнюю тягу к боковым рамам. При этом следует закрутить от руки болты М8 (входят в комплект поставки) в резьбовые заклепки, после окончательного выравнивания деталей затянуть с помощью гаечного ключа.