



Паспорт

Пирамиды для пожарного гидранта



1. Назначение

1.1 Пирамида предназначена для установки над подземным пожарным гидрантом, также пирамида для пожарного гидранта выполняет защитную функцию, служит для ограждения места проведения ремонтных работ, которые предполагают открытие люков, торчащие гидранты и т.д.

2. Технические характеристики

Модель	Размеры грани пирамиды (АхВ), мм	Габаритная высота Н, не более мм	Тип исполнения	Вес в трехгранном исполнении, не более кг	Вес в четырехгранном исполнении, не более кг
500х500х500	500х500	420	Сборная-разборная	2,7	3,5
500х500х600	500х600	530	Сборная-разборная	3,3	6,3
500х500х700	500х700	650	Сборная-разборная	4,0	5,1
500х500х800	500х800	760	Сборная-разборная	4,4	5,8
500х500х900	500х900	860	Сборная-разборная	5,0	6,3
700х700х700	700х700	580	Сборная-разборная	4,8	6,2
700х700х800	700х800	700	Сборная-разборная	5,6	7,2
700х700х1000	700х1000	930	Сборная-разборная	7,1	9,3
700х700х1200	700х1200	1140	Сборная-разборная	8,5	11,3
750х750х900	750х900	800	Сборная-разборная	6,7	8,7
800х800х1100	800х1100	1010	Сборная-разборная	8,7	11,4
800х800х1200	800х1200	1120	Сборная-разборная	9,5	13,1
900х900х900	900х900	750	Сборная-разборная	7,5	9,9
950х950х1150	950х1150	1020	Сборная-разборная	10,3	13,6
1000х1000х1200	1000х1200	1070	Сборная-разборная	10,6	13,9
1100х1100х1100	1100х1100	910	Сборная-разборная	10,9	14,0
- Предельные отклонения размеров изделий АхВ не должны превышать 10 мм; - Вес указан для изделий из металла толщиной 0,8 мм.					

3. Устройство

3.1 Пирамида представляет собой гнuto-сборную конструкцию с треугольным основанием (рис 1, а) или квадратным основанием (рис 1, б).

3.2 Пирамида изготавливается из х/к металла толщиной не более 1,0 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовления из других видов стали и толщин.

3.3 Пирамида изготавливается следующих типов: 1) в собранном состоянии (грани пирамиды соединены заклепками между собой); 2) в разобранном состоянии (грани пирамиды уложены вместе с крепежом и упакованы одним местом). Пирамиды в собранном состоянии могут поставляться в утепленном виде. В качестве утеплителя может быть использован пенопласт или фольгированный пенофол.

3.4 Пирамиды окрашены полимерно-порошковой краской цвет RAL 3000. По согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

3.5 Пирамида комплектуется ручками для переноски. В случае поставки пирамиды в разобранном состоянии ручки монтируются на пирамиду при вводе в эксплуатацию с помощью крепежа, идущего в комплекте с пирамидой.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации пирамид от -50 °С до +45 °С при относительной влажности до 80 %. Упакованная пирамида может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус -50 °С до +50 °С.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения пирамид 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода пирамиды в эксплуатацию.

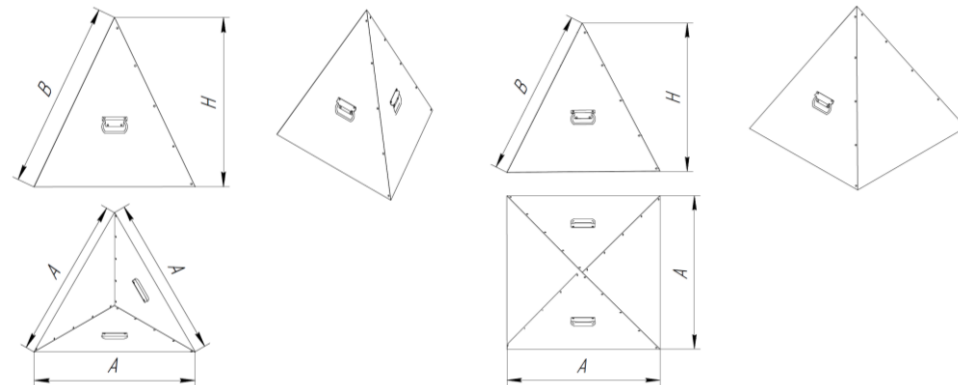


Рисунок 1. Пирамиды для пожарного гидранта: а) трехгранные; б) четырехгранные

6. Свидетельство о приемке

Пирамида модель _____ соответствует требованиям конструкторских документов, отмечена штампом ОТК и признана годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», 187032, Ленинградская обл., Гостенский р-н, д. Тельмана, д.60, стр.35, литер Т.

Тел./факс (812) 670-37-37, e-mail: info@nfcom.ru, www.nfcom.ru

