



Паспорт

Щиты пожарные металлические



1. Общие сведения

- 1.1 Щиты пожарные предназначены для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря.
- 1.2 Устанавливаются в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водосточников.
- 1.3 Щит пожарный поставляется в готовом виде (собранный), в упаковке.

2. Щиты пожарные закрытые

- 2.1 Щиты пожарные закрытые выпускаются в нескольких модификациях (рис. 1): а) с сеткой, б) глухой, в) с орг. стеклом, г) со стеклом, в исполнении с одной или двумя дверьми.
- 2.2 Габаритные размеры, модификация щита и количество дверей отражено в названии самого щита.
- 2.3 Технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение			
Габаритные размеры (ДхВхГ), мм	1200х550х300	1200х700х300	1300х700х300	1300х1000х300
Тип хранения инвентаря	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
Вес, не более кг	13	14	17	19
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - Вес указан для изделий из металла толщиной 0,5 мм; - Возможно изготовление щитов по индивидуальным размерам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.				

2.4 Внешний вид отражен на рисунке 1.

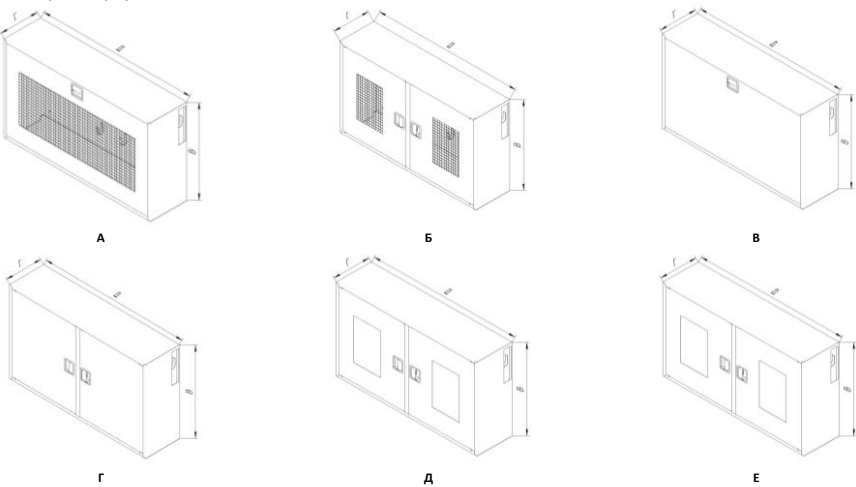


Рисунок 1. Щит пожарный закрытый модификации: а) с сеткой 1 дверь; б) с сеткой 2 двери; в) глухой 1 дверь; г) глухой 2 двери; д) с орг. стеклом 2 двери; е) со стеклом 2 двери

2.5 Щит можно прикрепить к стене через отверстия на задней стенке.

2.6 Щит пожарный закрытый, указанный в таблице 1 модификаций (а-е) размером 1200х700х300, может комплектоваться ящиком для песка 0,5 м³ для формирования модульного пожарного стенда. Для крепления щита к ящику 0,5 м³ в нижней его части предусмотрены четыре монтажных отверстия, через которые с помощью вытяжных заклепок щит соединен с верхом ящика для песка.

2.6 Щит пожарный закрытый, согласно модификациям в таблице 1 (а-е) размером 1200х700х300, может комплектоваться стойкой для щита. Для крепления щита к стойке в нижней его части и на боковых панелях предусмотрены три монтажных отверстия, через которую с помощью болтового соединения (болтом М8) щит соединен со стойкой.

2.7 Габаритные размеры щитов пожарных комбинированных и щитов со стойкой указаны в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика	Щит пожарный комбинированный «Модуль»	Щит пожарный закрытый со стойкой
Габаритные размеры (ДхВхГ), мм	1250х1200х800	1290х1510х610
Вес, не более кг	31	25
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - Вес указан для изделий из металла толщиной 0,5 мм; - Возможно изготовление щитов по индивидуальным размерам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.		

3. Щиты пожарные открытые

3.1 Щит пожарный открытый предназначен для размещения пожарного инвентаря (лом багор, лопата, два ведра, топор, кошма).

3.2 Щиты пожарные открытые выпускаются в нескольких модификациях (рис. 2): а) щит пожарный металлический открытый, б) щит пожарный металлический открытый цельный, в) щит пожарный металлический открытый цельный красно-белый.

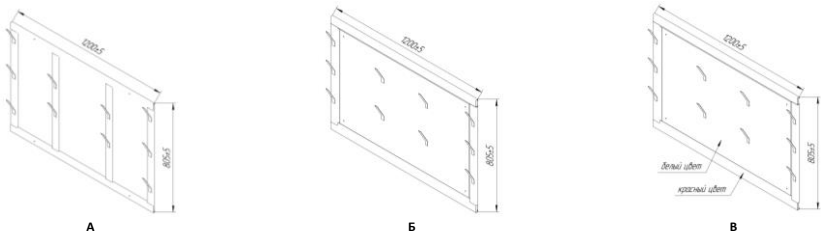


Рисунок 2. Щит пожарный открытый модификации: а) щит пожарный металлический открытый; б) щит пожарный металлический открытый цельный; в) щит пожарный металлический открытый цельный красно-белый

3.3 Технические характеристики указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование щита	Щит пожарный металлический открытый	Щит пожарный металлический открытый цельный	Щит пожарный металлический открытый цельный красно-белый
Габаритные размеры (ДхВхГ), мм	1200х805х12	1200х805х15	1200х805х15
Тип хранения инвентаря	открытый	открытый	открытый
Вес, не более кг	3	7	7
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - Вес указан для изделий из металла толщиной 0,5 мм; - Возможно изготовление щитов по индивидуальным размерам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.			

3.4 Щит открытый перед использованием необходимо прикрепить к стене через отверстия на задней стенке или в вертикальных планках щита.

4. Стенды пожарные

4.1 Стенды пожарные выпускаются в нескольких модификациях (рис. 3): а) стенд пожарный металлический «Комби», б) стенд пожарный металлический «Комби» Премиум, в) стенд пожарный металлический «Бункер».

4.2 Технические характеристики стендов указаны в таблице 4.

Таблица 4

Наименование щита	Стенд пожарный металлический «Комби»	Стенд пожарный металлический «Комби» Премиум	Стенд пожарный металлический «Бункер»
Габаритные размеры (ДхВхГ), мм	1120х1100х500	1120х1050х550	1120х930х500
Тип хранения инвентаря	комбинированный	комбинированный	комбинированный
Вес, не более кг	23	30	17
- Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±5,0 мм; ширина ±5,0 мм; глубина ±5,0 мм; - Возможно изготовление щитов по индивидуальным размерам Заказчика; - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.			

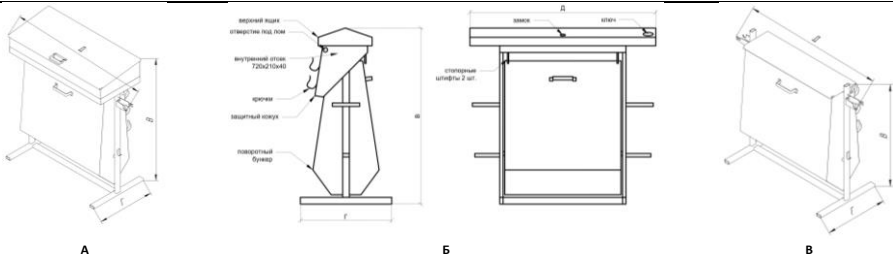


Рисунок 3. Стенд пожарный модификации: а) «Комби»; б) «Комби» Премиум; в) «Бункер»

5. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации щитов от -30 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 % Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009. Упакованный щит может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +90 °С.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения щитов 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Щит пожарный тип _____ соответствует требованиям ТУ 25.99.29-012-58295224-2019, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК

8. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург, 187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35

